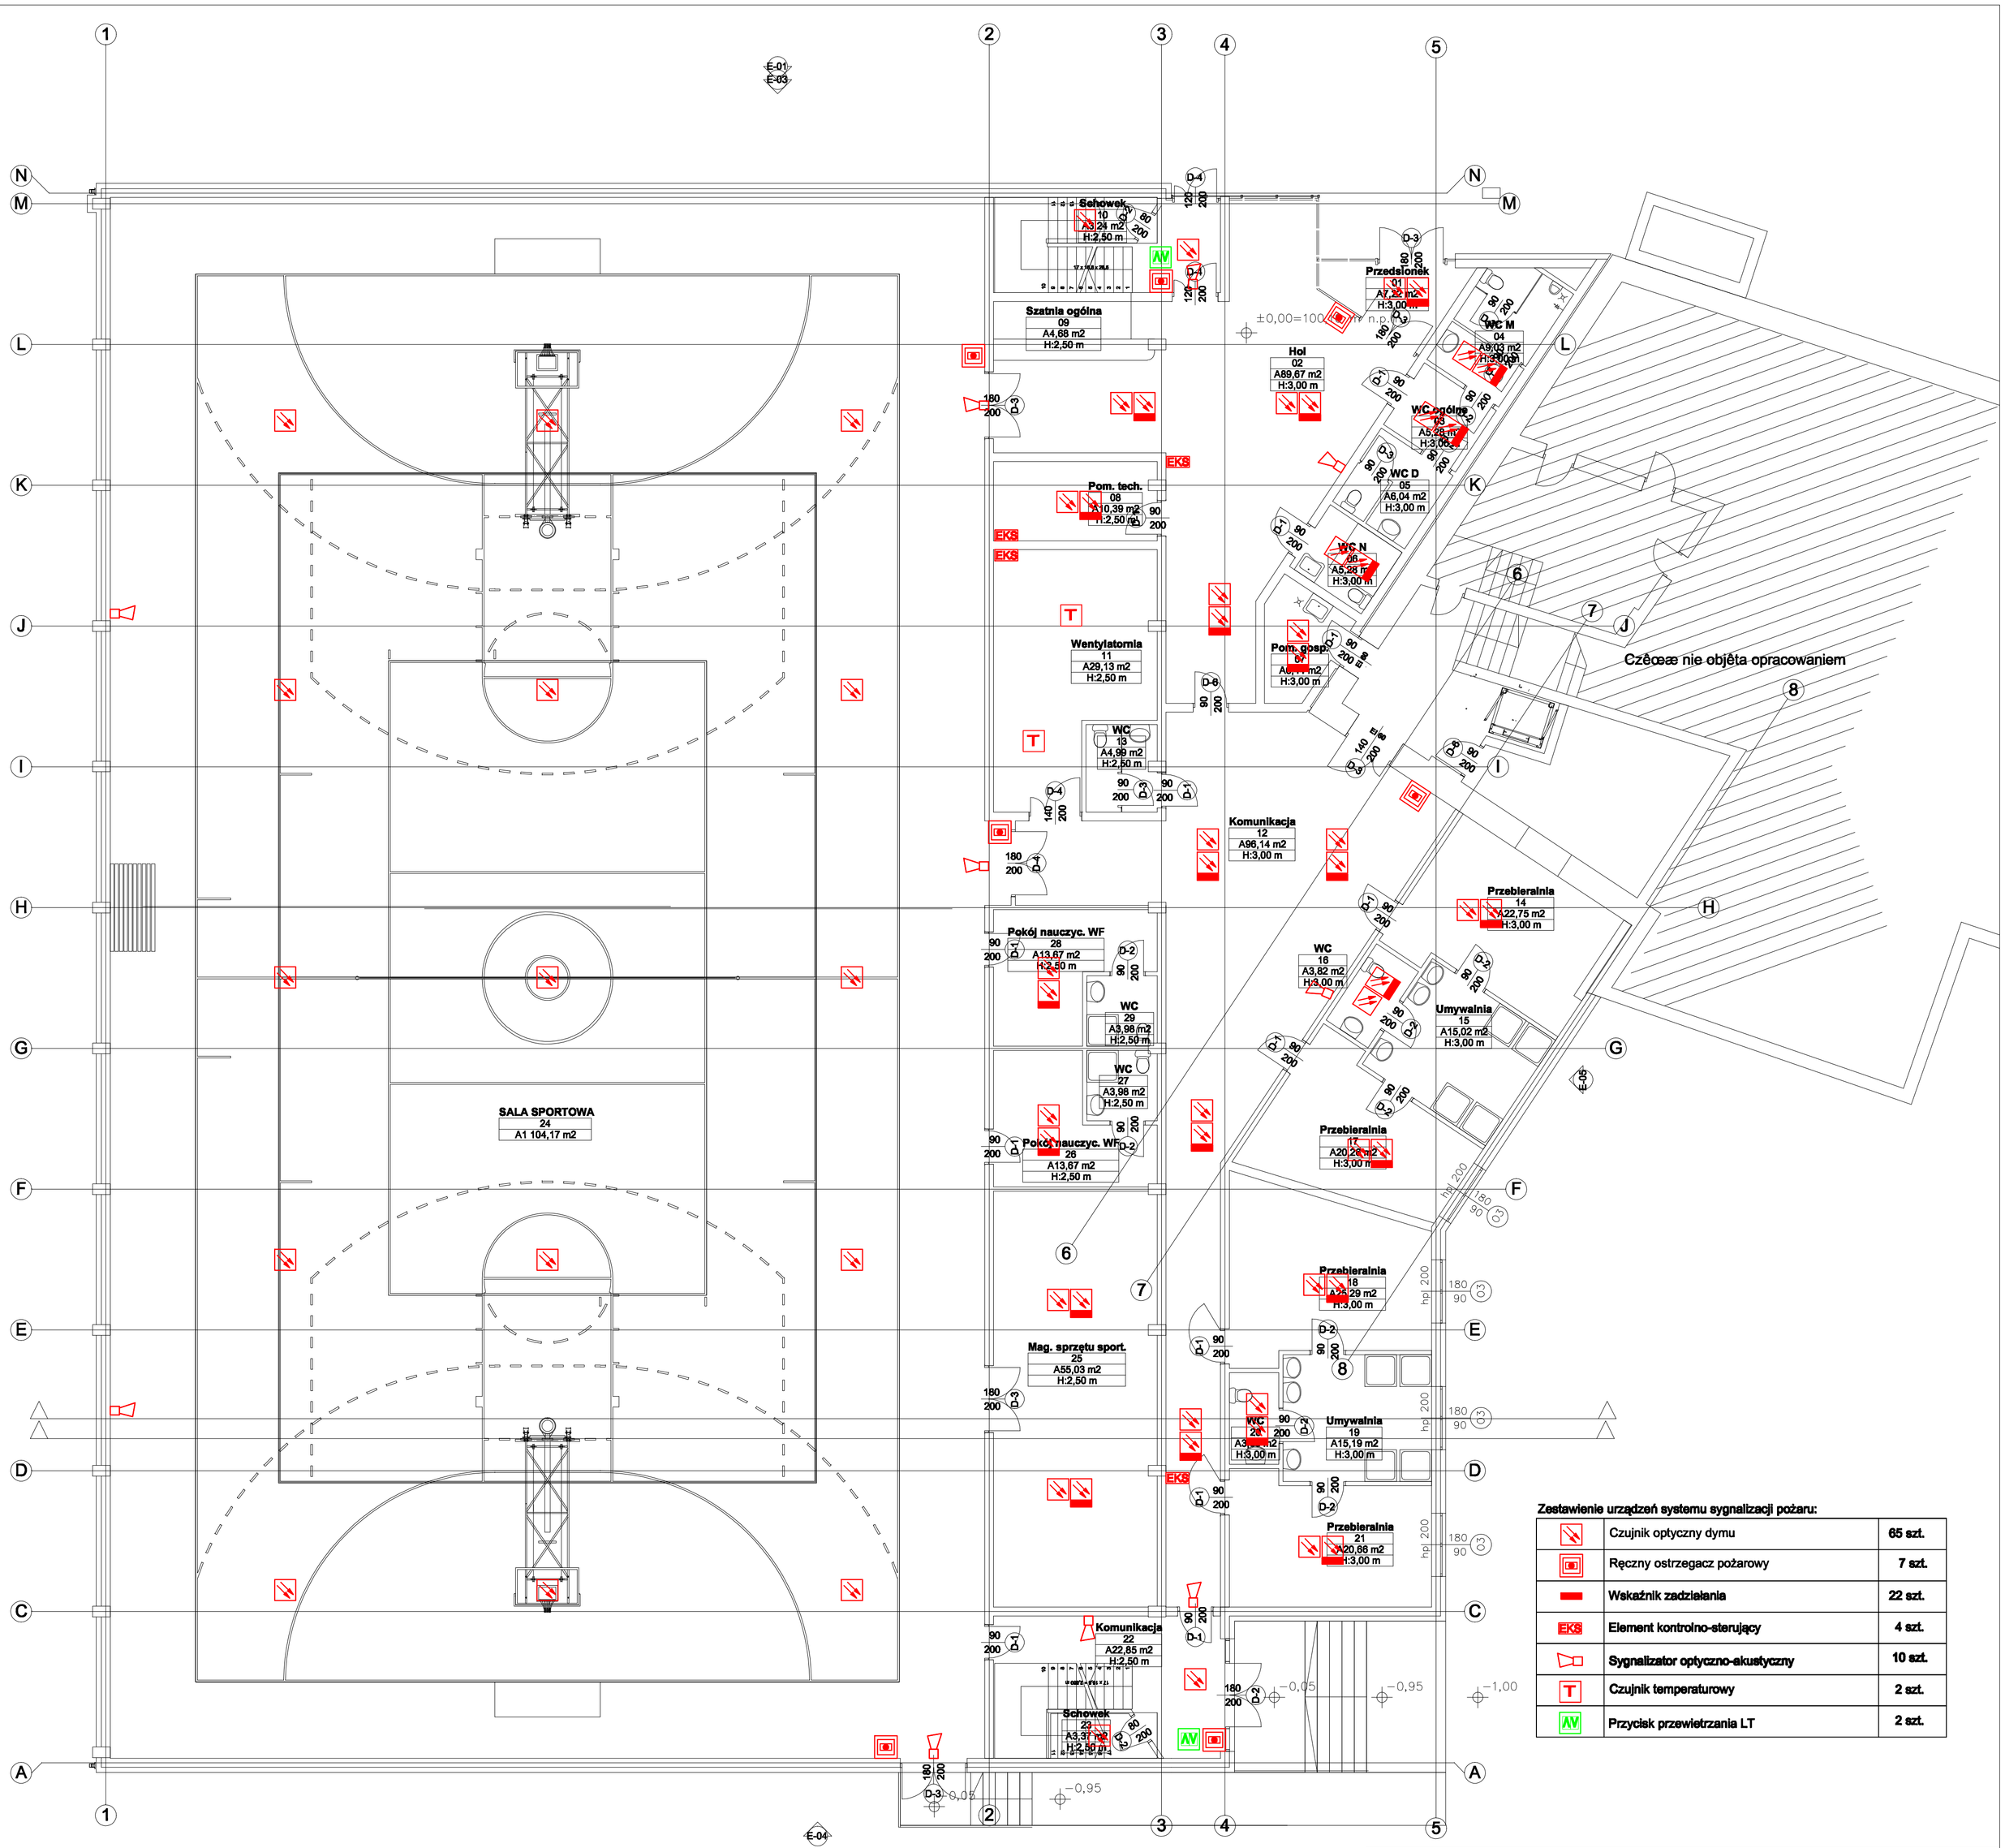

Zestawienie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru:

	Czujnik optyczny dymu	65 szt.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy	7 szt.
	Wskaźnik zadziałania	22 szt.
EKS	Element kontrolno-sterujący	4 szt.
	Sygnalizator optyczno-akustyczny	10 szt.
T	Czujnik temperaturowy	2 szt.
	Przycisk przewietrzania LT	2 szt.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I INNYCH BRANŻ.
3. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

Jednostka projektowa
GEOM s.j.
60-263 Poznań,
ul. Głogowska 108/8

Inwestor
POWIAT LIPNOWSKI
ul. Stanisławskiego 10B
87-600 Lipno

#	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	Rafał Kasiulak	DTT-TU/0233/02/U	
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Medyński	D-1257/08	
Sprawdził:	mgr inż. Mirosław Kubiak	WKP/0157/PWOT/08	

Tytuł projektu, adres inwestycji
SALA SPORTOWA przy Zespole Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1, działka nr 759

Temat rysunku:
System sygnalizacji i wykrywania pożaru - rzut parteru

Faza projektu - Projekt budowlany

Data 12/2011

Branża	Nr Rewizji	ID Arkusza
Teletechniczna	01	PB-TT-01