RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100

Fundamenty należy wykonać na 10cm podkładzie z betonu C8/10.

Zastosować izolacje zgodnie z opracowaniem, branży architektonicznej.

Beton: C16/20
Stal:
Ø6 - A-I (PB240)
Ø12 - A-IIIN (RB500W)
Otulina: 85mm
Podbeton: 10cm

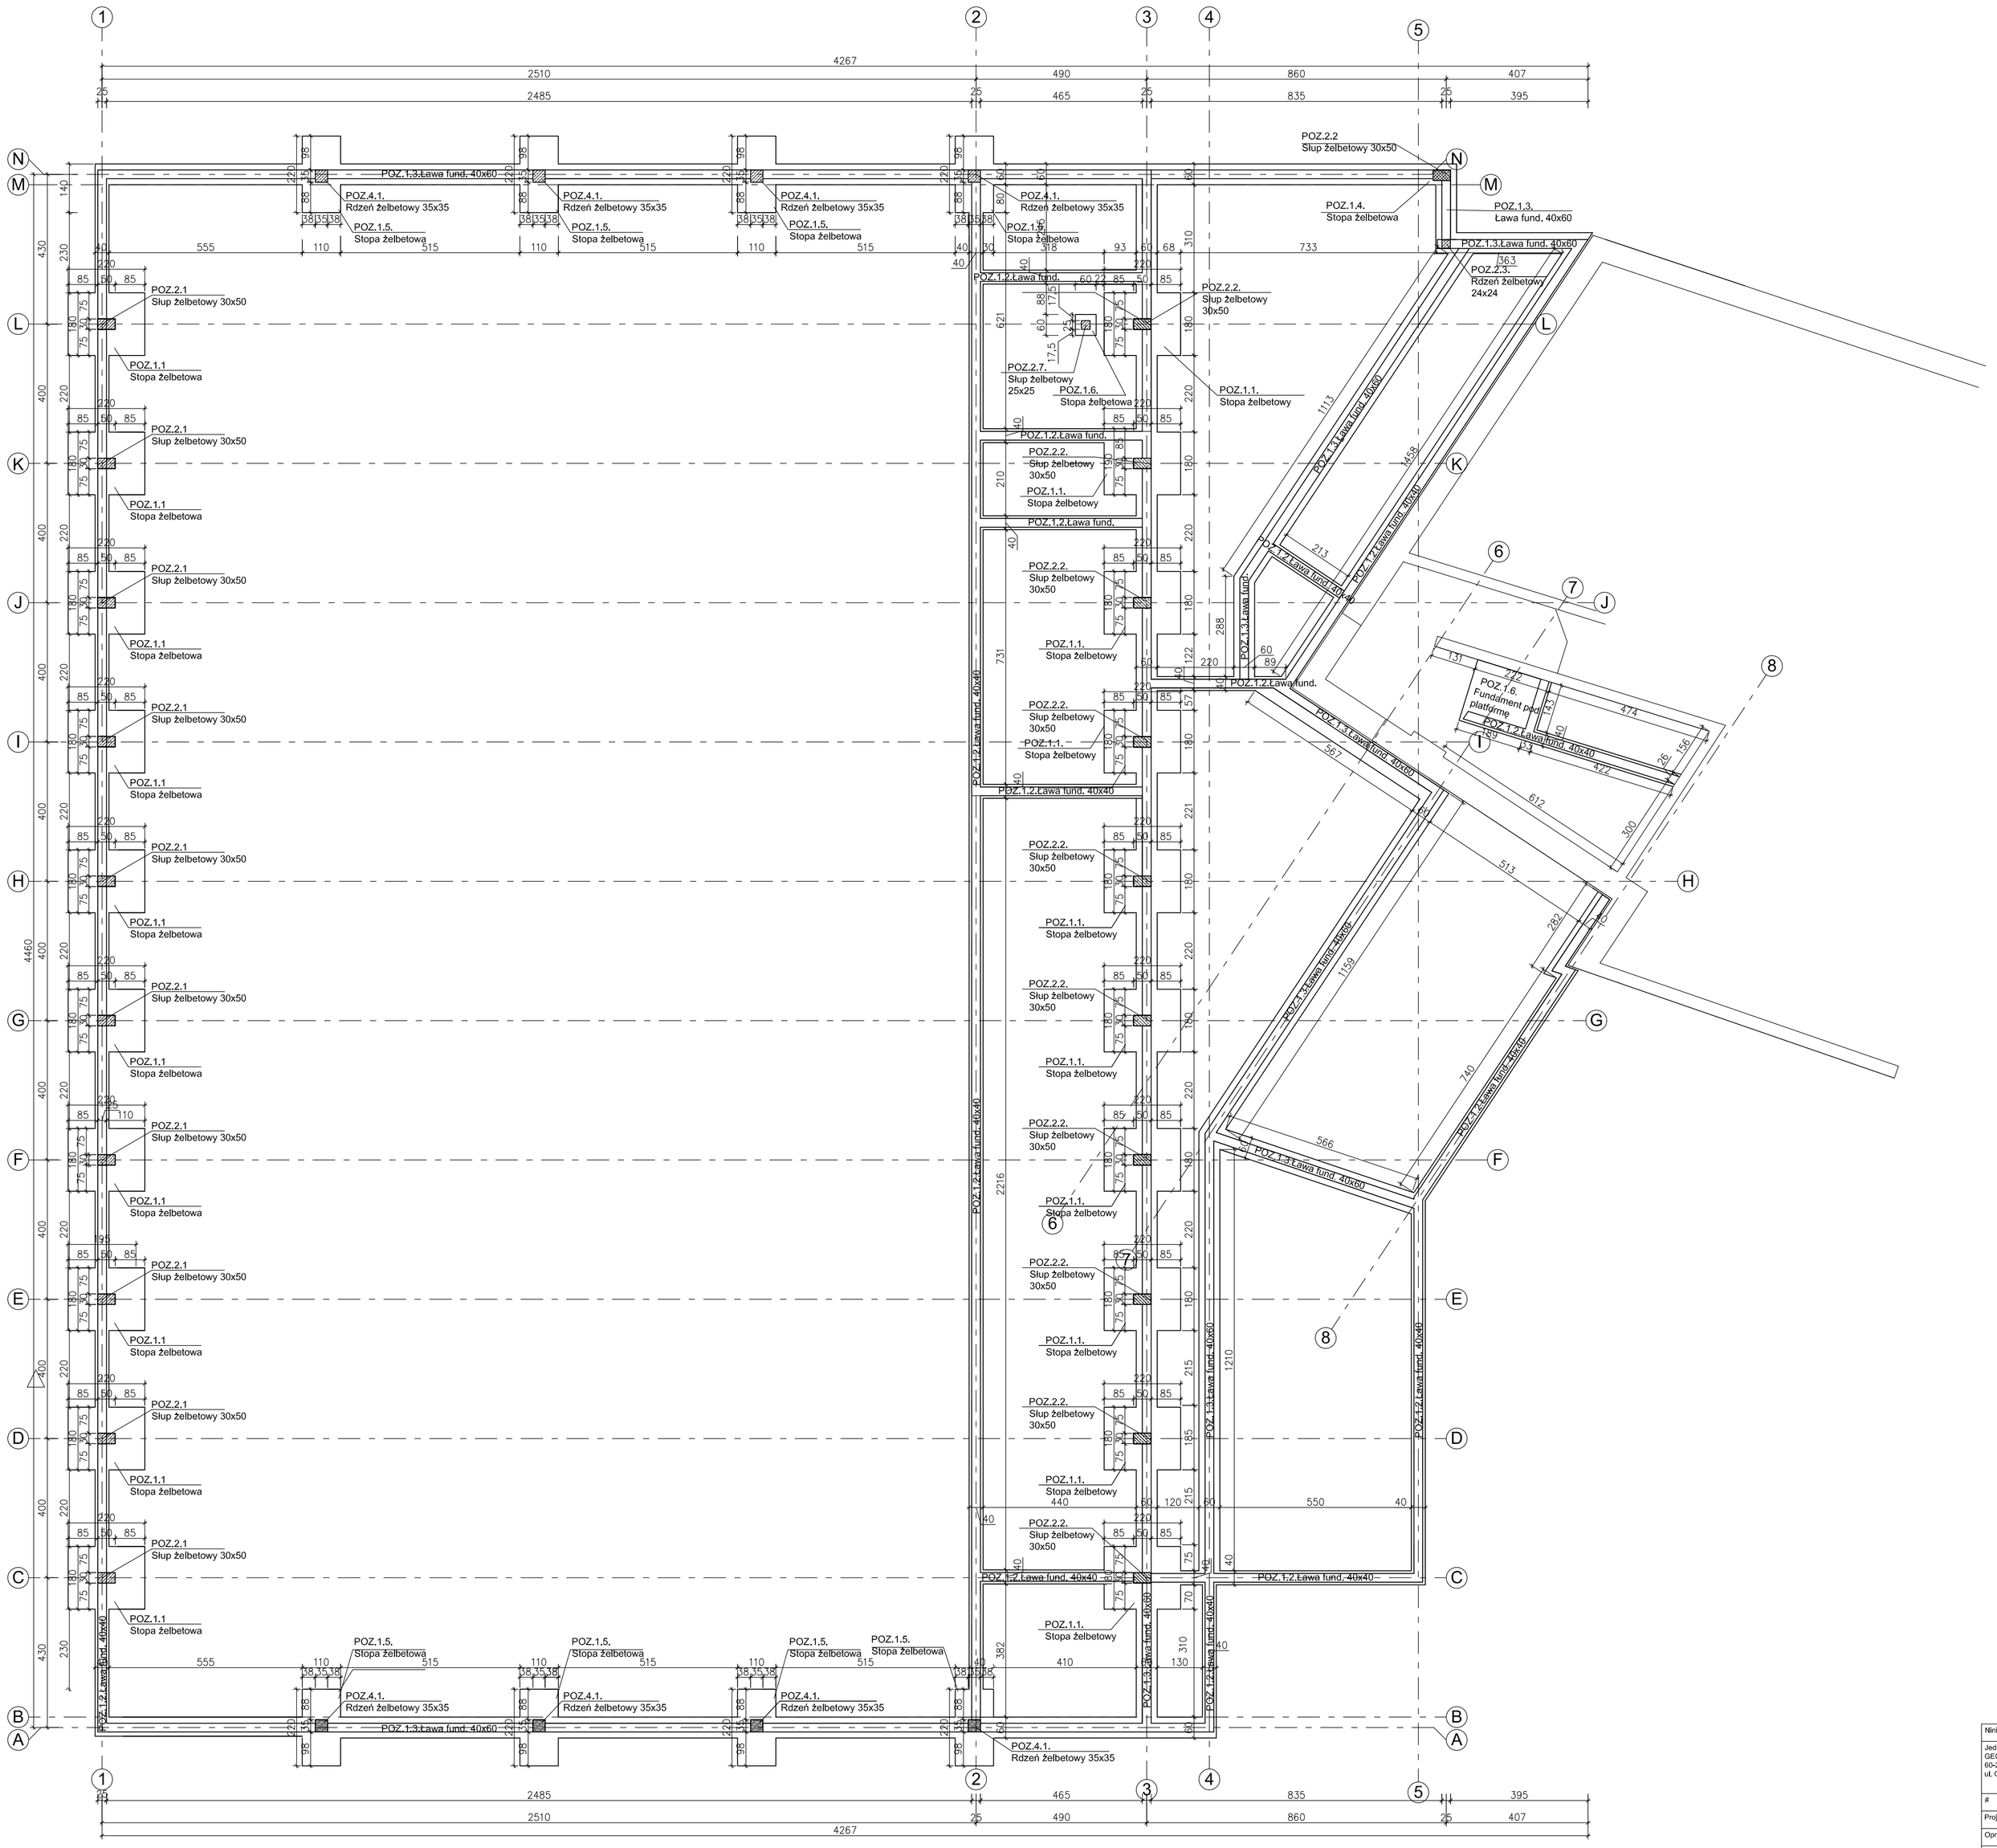

UWAGI:

Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją architektoniczną, innymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami branżowymi.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Poziom ± 0,00 przyjęty wg. architektury.
Poziom posadowienia fundamentów - 1,10m.

Fundamenty należy wykonać na 10cm podkładzie z betonu C8/10 (B-10).

Długość zakładu prętów Ø12 - min. 50cm.

Zastosować izolacje zgodnie z opracowaniem branży architektonicznej.

Należy pamiętać o zabetonowaniu w fundamencie wytyków pod słupy i rdzenie żelbetowe, długość wytyków 50Ø.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

Jednostka projektowa
GEOM s.j.
60-263 Poznań,
ul. Głogowska 108/8

Inwestor
POWIAT LIPNOWSKI
ul. Sienkiewicza 10B
87-600 Lipno

#	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant konstr.	mgr inż. Jan Lekan	33/86/Pw	
Opracował	mgr inż. Łukasz Kiekotko		
Opracowała	mgr inż. Marcin Kulaszewicz		
Spr. konstr.	mgr inż. Mikołaj Jankowski	WKP/0168/POOK/05	

Tytuł projektu, adres inwestycji
SALA SPORTOWA przy Zespole Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1, działka nr 759

Temat rysunku
Rzut fundamentów

Faza projektu - **Projekt budowlany**

Data 12/2011 | Skala 1:100

Branża **Konstrukcja** | Nr Rewizji **01** | ID Arkusza **K.01**